



Câmara Municipal de Barueri

São Paulo

Fls : N° 01
Proc: N° 539/05

ISO 9001

INDICAÇÃO N.º

442/2005




IND

Dispõe sobre: "Ondulação Transversal"

Senhor Presidente,



Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S. Exa., interceder junto ao departamento competente, para que seja feita uma ondulação transversal, na Rua Guarantã, n.º 35 (UBS Maria de Lurdes) – Engenho Novo – Barueri.

Sala Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 10 de Junho de 2005.

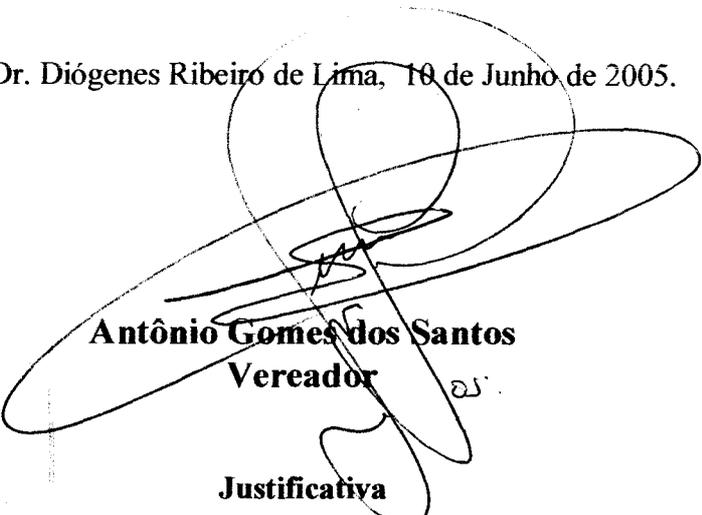
Antônio Gomes dos Santos
Vereador

Justificativa

Justifico a presente propositura, considerando que este Vereador, foi procurado pelo morador Sr. João Amancio, solicitando para que seja feita uma lombada na rua guaratã, enfrente a UBS Maria de Lurdes – Engenho Novo, no local há grande concentração de crianças bem como usuários da UBS, visto que os motoristas não respeita os pedestres; com a construção desta lombada obrigará o motorista a reduzir a velocidade, trazendo tranqüilidade ao moradores e usuários da UBS, conforme fotos do local.

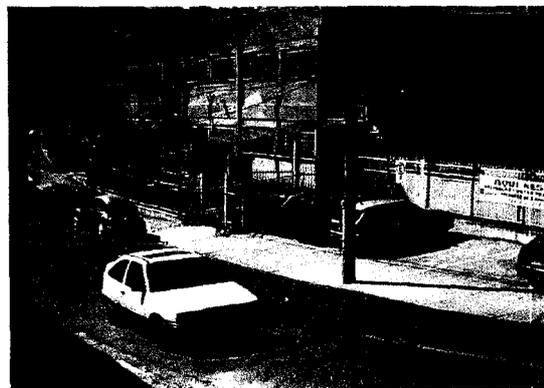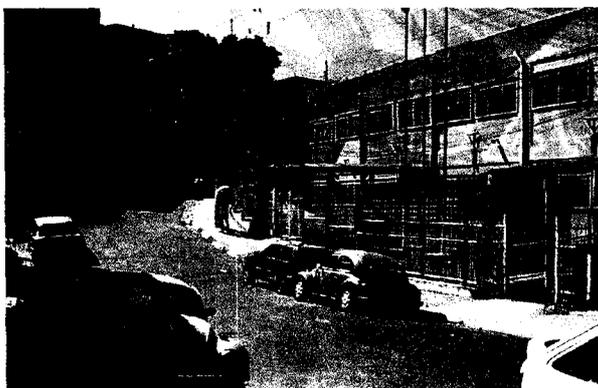

Ofício nº 488/2005

Rua do Paço, 50 - Centro - Barueri - SP - Cep 06401-090 - Fone: (11) 4199-7900
Internet: www.camarabarueri.sp.gov.br - E-mail: contato@camarabarueri.sp.gov.br

14:03 13/06/2005 001275 CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI